

◆◆◆主な取扱商品◆◆◆ あらゆる熱管理機器について御相談下さい

株式会社日本サーモエナーSD店

真空式ガス温水ヒーター




パコティンヒーター
35年の実績
潜熱回収タイプ105%

蒸気貫流ボイラ



スーパーエコオス
空気比 1.17

業務用エコキュート



加熱能力40kW
大型も
冷媒CO₂

TEMCO太陽熱温水器代理店

真空式太陽熱温水器
(水道直結タイプ)



給湯器に直結可能
究極の温水器

強制循環式太陽熱温水器



真空管で冬でも給湯

ボイラとの組み合わせで超高効率を実現

蓄熱ヒートポンプ給湯機
ダイキン・東芝キャリア・空調機

販売・計画・据付

荏原製作所特約店

ポンプ・ファン



販売・メンテナンス

藤田商事密閉式膨張タンク代理店
日本レオナード商会代理店
平成理研株式会社関西地区総代理店

密閉式膨張タンク 温水制御機器 水処理薬品・水質分析



給湯用・暖房用



循環金物
適温補給水ユニット
(温水+水 ⇄ 適温水
蒸気+水)



ボイラ
空調用水処理薬品
防錆・洗浄剤
水質分析

サイエンス株式会社代理店

小型フィルター濾過機



空冷式/AW-F
省スペース・連結設置



水冷式/WWF
設置自由度が高く、
搬入も簡単です。



2.7~10m3/h
コンパクト低価格

日精オーバル
メンテナンス

サウナヒーター



ガス遠赤外線サウナヒーター

株式会社タクミナ
株式会社イワキ


薬注装置



次亜塩素酸ナトリウム
注入ユニット
ETU-Nシリーズ

製缶類

オイルタンク・貯湯槽



オイルサービスタンク 貯湯槽

アフターメンテナンス

どのメーカーでもOK

- 保守点検・修理・緊急メンテナンス (ボイラ・ヒートポンプ給湯機・濾過機・オイル設備・ポンプ)
- レジオネラ症防止対策工事・メンテナンス (濾過循環配管洗浄・濾材入替・薬品販売・レジオネラ水質分析)
- 地下埋設オイルタンク漏洩点検(認定 地第28022号) ● 同上機器更新工事
- 緊急ボイラ・濾過機及び周辺機器入れ替え工事

熱技研は

納入後の
アフターサービスに
についても
万全です。

安全に効率よく御使用していただくために保守契約をお勧めします。

★営業時間: 平日午前8時30分から午後6時★

熱管理機器をトータルシステムで考える

販売店

GK 株式会社 熱技研通商

- 本社 〒657-0057 神戸市灘区神ノ木通2丁目4番1号
TEL(078)881-4430(代) FAX(078)881-4424
- 姫路支店 〒672-8040 姫路市飾磨区野田町165番地2
TEL(079)289-3323 FAX(079)289-0274
- 工場 〒657-0056 神戸市灘区千旦通2丁目5番15号
TEL(078)881-4785 FAX(078)881-4424
- 太陽光発電所 小野・加東・たつの・生野高原

<http://www.netsugi.co.jp/>

熱技研

検索

植物工場(完全人工型・太陽光併用型)・高設栽培の企画・設計・施工・メンテナンス


1602-1

新開発

—— 清潔で安全のために ——

全自動濾過システム

浴槽・プール・雨水・井水・水景システム

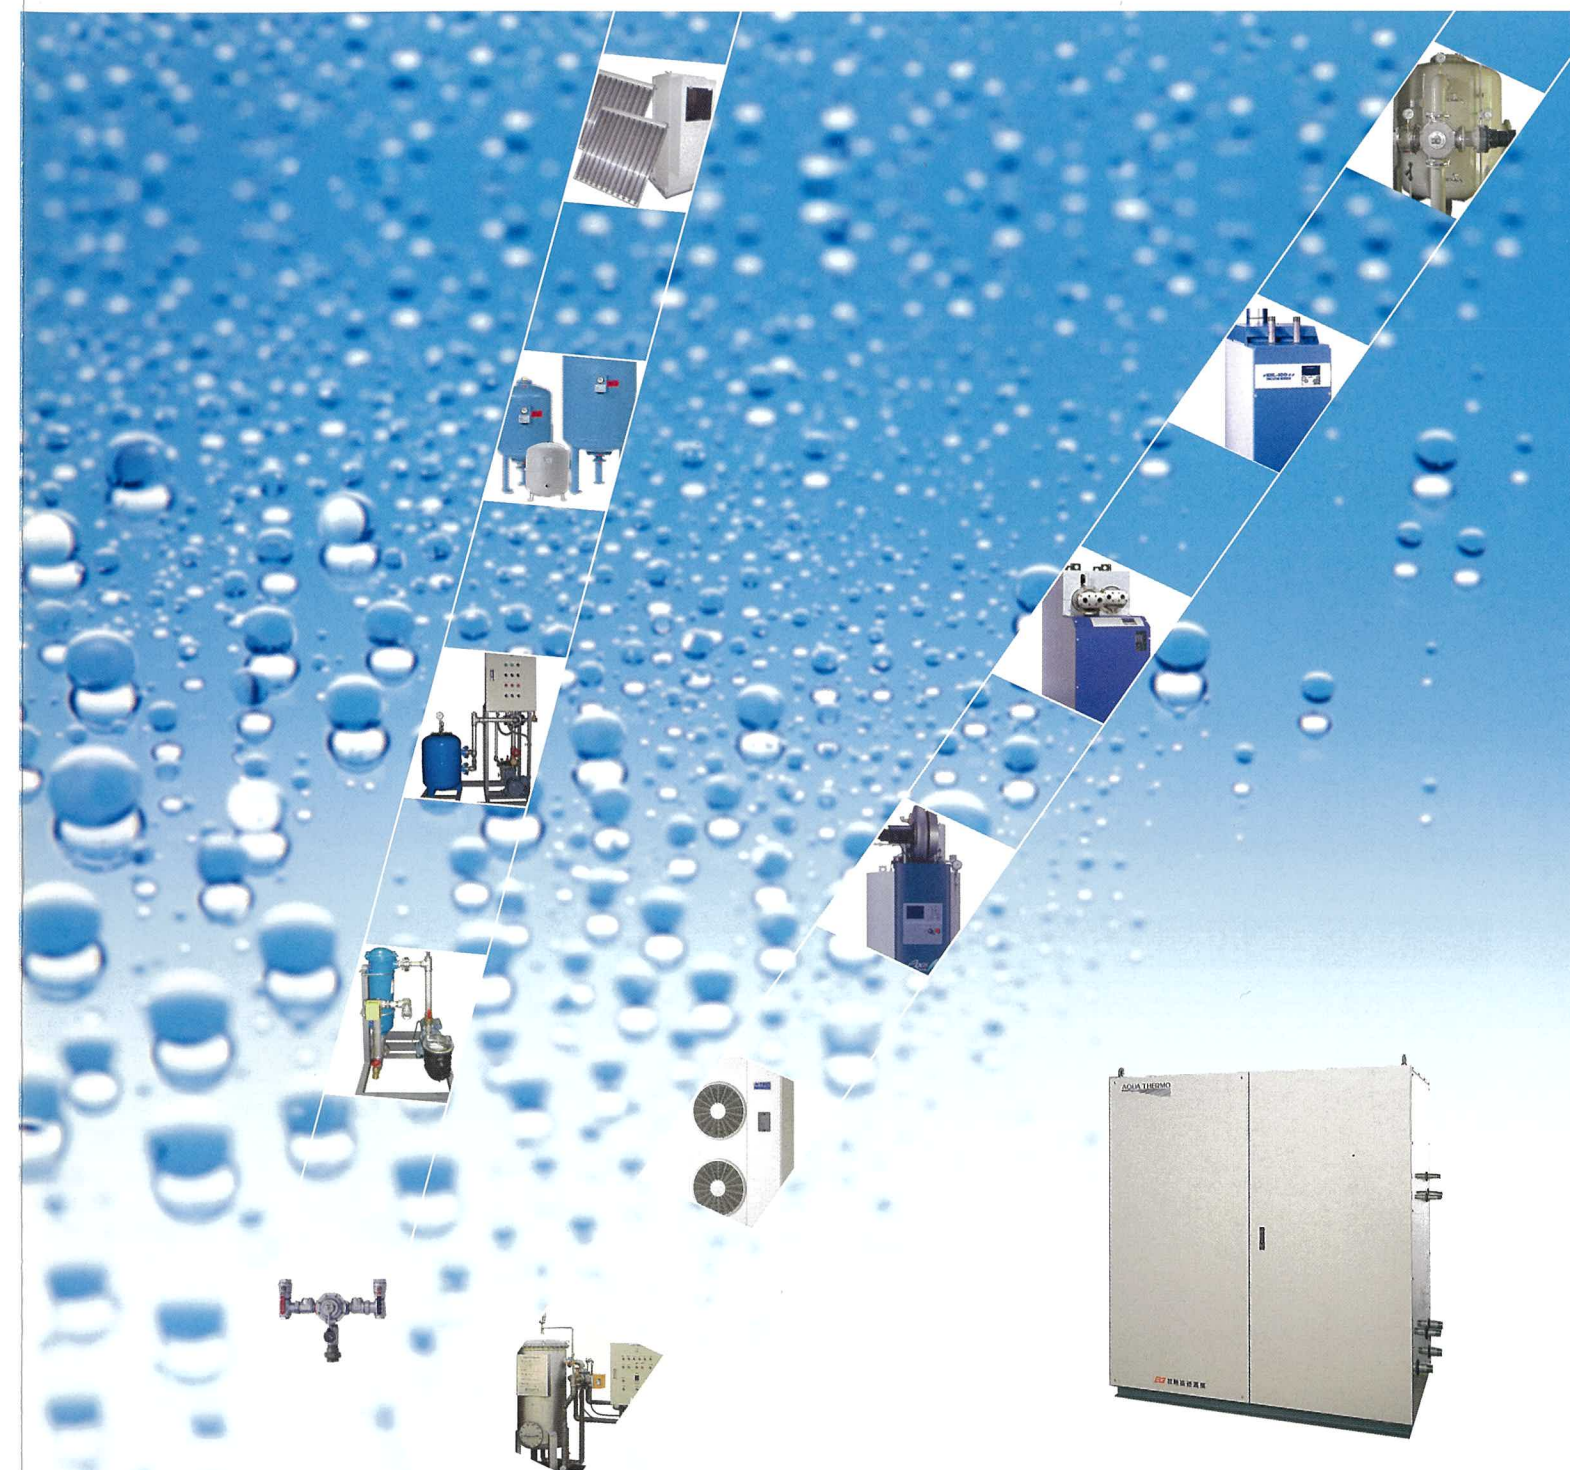



GK 株式会社 熱技研通商

<http://www.netsugi.co.jp/>

熱技研

検索

標準タイプ濾過機

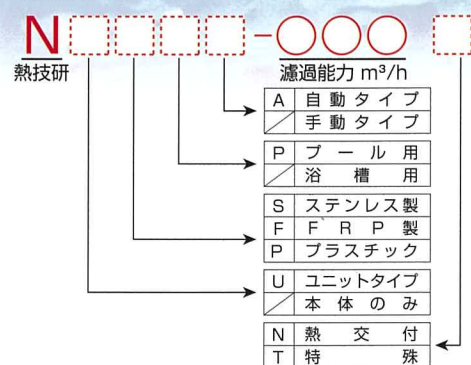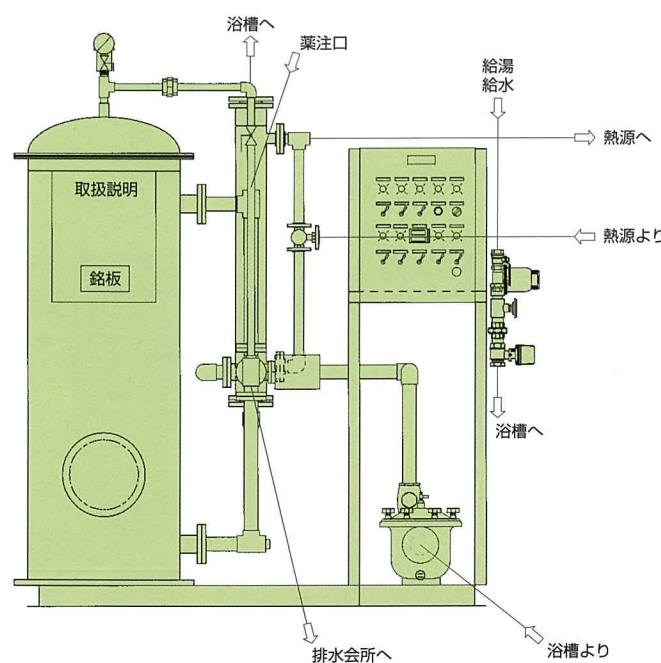

NUSA-15N

浴槽濾過機全自動ユニットタイプ NUSA 逆洗手動タイプ NUS

※標準は、浴槽水量の2ターンとしています。 操作性の良いタッチパネル製もあります。

ユニット形式	濾過能力	濾過本体	濾過ポンプ	ヘアーキャッチャー	熱交換器	適温補給水ユニット	薬注装置	循環金物	連通管	排水金物	吐水金物	自動制御盤	浴槽容量
NUSA	m ³ /h	NSA	標準自吸式	PVC	SUS	LUSM-V	PTU	JL-SS	JL-SS	JL-HS	F	NBH	標準m ³
3N	3	3	25SQGD6.4	PKG-115	HE- 40	1S	25	32	50	40	12S(25)	0.3	1.5
6N	6	6	32SQGD6.4	PKG-115	HE- 50	1	25	32	50	50	12S(25)	0.45	3
10N	10	10	40SQF06.75	HCL- 40	HE- 65	2	50	40	65	50	12S(25)	0.8	5
15N	15	15	50SQFD61.5	HCL- 50	HE-100	3	50	50	80	65	13S(32)	2.0	7.5
20N	20	20	50SQFD61.5	HCL- 50	HE-125	4	100	50	80	80	14S(40)	2.0	10
30N	30	30	65SQF62.2	HCL- 65	HE-150	5	100	65	100	100	15S(50)	3.0	15
40N	40	40	80SQF63.7	HC - 80	HE-150	6	100	80	100	100		4.2	20
60N	60	60	100SQF65.5	HC -100	HE-200		100	100	100	100		7.0	30

NUPB (小型フィルター濾過機)

小スペースバック式濾過機		
ユニット形式	濾過能力	濾過本体
NUPBN	m ³ /h	NPB
3N	3	X100
6N	6	X100
10N	10	X100
15N	15	X100×2
20N	20	X100×2
30N	30	X100×3
40N	40	X100×4
60N	60	X100×6

濾過ポンプより以右(ピンクの下地部分)は同上表と同じです。



NUPB-6

プール用循環濾過装置



NP-60

各種濾過システム及び工事

- ・井水濾過システム
- ・噴水濾過システム
- ・足湯濾過システム
- ・水風呂システム
- ・温泉対応システム
- ・浴槽循環配管逆洗可能タイプ
- ・金泉等スケール成分の多い温泉の加温システム
- ・オーダーメイド制御盤製作及び現場計装工事
- ・浴槽システム機器の機械室内設置及び入替工事
- ・配管逆洗可能システム

熱技研の新開発

NK雨水濾過システム

逆洗排水を最小限に制御し、雨水を有効利用
濾過機能だけでなくシステム全体を計画

日本に降る雨の量・時期にあわせた最良のシステム

1. トイレ等の雑水利用に
2. 園芸・菜園等の散水に
3. 集中豪雨による増水防止
4. 災害時の水確保



NUUA-6

ラインナップ							
ユニット形式	濾過能力	濾過ポンプ	ヘアーキャッチャー	薬注装置	自動制御盤	雨水槽(m ³)	原水槽(m ³)
NUUA	m ³ /h			PTU	容量kw	(標準)	(標準)
NUUA- 3	3	40SQFD 6.4	32PKG64	PTU- 50	0.45	20	10
NUUA- 6	6	40SQFD 6.75	HCL-40	PTU-100	0.8	40	20
NUUA-10	10	40SQFD61.5	HCL-40	PTU-100	2.0	60	30
NUUA-15	15	40SQFD61.5	HCL-50	PTU-100	2.0	100	50
NUUA-20	20	50SQFD62.2	HCL-65	PTU-100	3.0	120	60

全自動レジオネラ症防止濾過ユニット

レジオネラ症防止対策は万全
しかも、メンテナンス性も向上!



NLGU-20型(屋外タイプ)

メリット 1 省メンテナンス化

メリット 2 ヘアーキャッチャー清掃不要
※オプション

メリット 3 夜間・休日省エネ運転
※オプション

NKノーベラマルチ濾過システム

レベルの異なる複数浴槽を1つの
濾過ユニットで制御できます。

1箇所の機械室でOK!

- ☆有効スペース利用
- ☆施工費の低減
- ☆メンテナンスの省力化

■浴槽の管理について(厚生労働省 ホームページより)

※記録は3年間保存して下さい。

項目	殺菌方法	浴槽水質の目安							循環配管 洗浄	換水頻度 ※ジェットパイプラがある時毎日換水	ヘアーキャッチャー 清掃
		レジオネラ 菌数目標	大腸菌群	濁度	過マンガン酸 カリウム消費量	アンモニア性 チッ素	遊離残留 塩素濃度				
		(CFU/100mL)	(個/mL)	(度)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(回)			
業務用	塩素剤	10未満	1以下	5以下	25以下	1以下	0.2~0.4	1年以内	1週間以内	毎日	
アフターメンテ	定期的に希釈補給	水質検査は、熱技研へ御依頼ください。 目安 病院・老人福祉施設 2回/年 その他浴槽 1回/年					定期的に測定 数回/日	熱技研へ御依頼 ください。	定期的に 清掃消毒	定期的に 清掃消毒	